


# Porta elettrodo

## PEF1/E

Setup

### CARATTERISTICHE

	Connessioni elettrodi	Raccordi	Corpo	Temp. / Pressione	Tubo
PEF1/E	1 cella amperometrica chiusa 1 sonda per temperatura	6x8 PVDF	PMMA	80°C / 5 bar	4 m PE

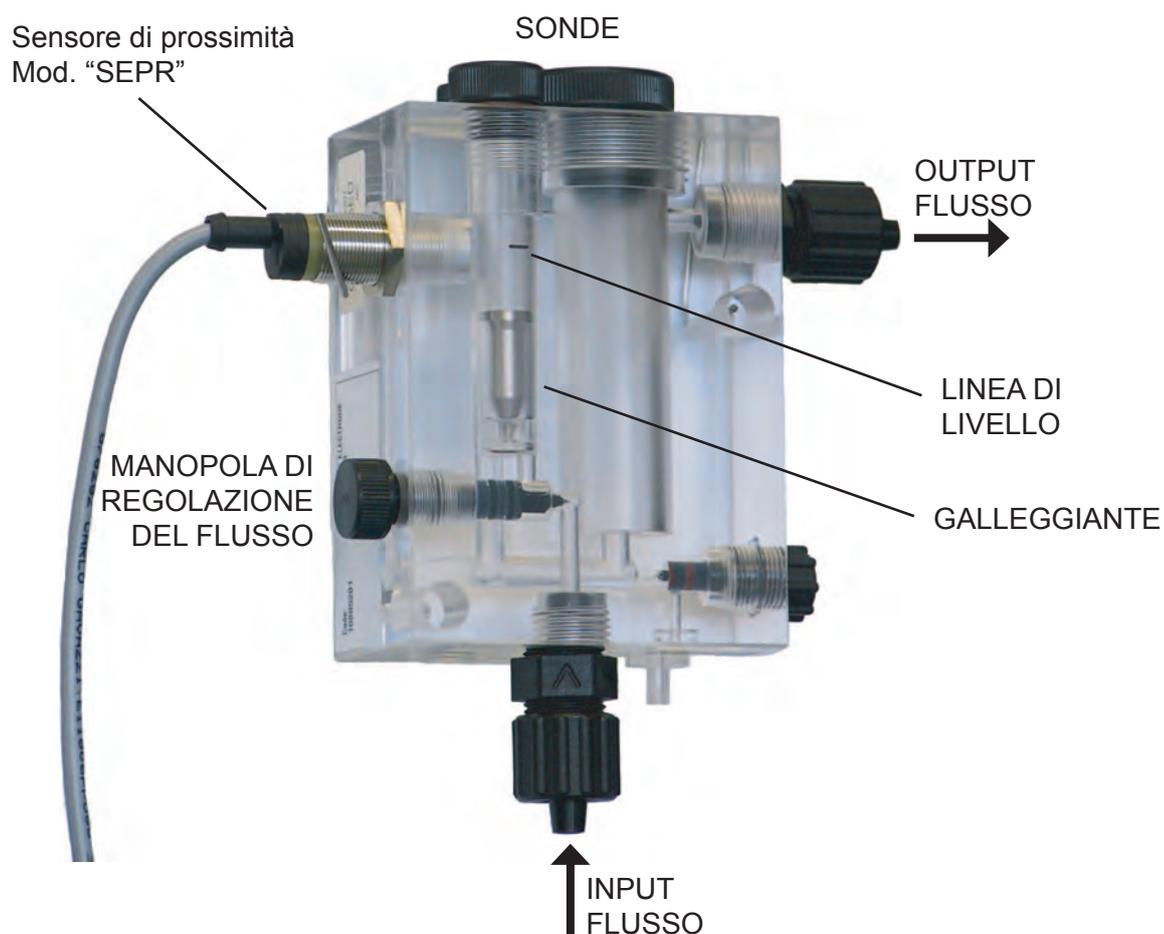

### INSTALLAZIONE

Per un corretto funzionamento della sonda garantire un flusso costante all'interno del PEF1/E (porta sonde).

- Collegare al porta sonde l'ingresso e l'uscita dell'acqua
- Regolare il flusso, tramite la manopola di regolazione, in modo da far sollevare il galleggiante fino al raggiungimento della linea di livello
- Il SEPR (precedentemente collegato allo strumento) segnalerà un flusso allo strumento, il quale comincerà ad elaborare i dati della sonda.
- Senza flusso lo strumento non processa alcun dato.